



I DE **Einbauanleitung
Dezentrales Lüftungssystem
mit Wärmerückgewinnung Typ
Ne^{xx}t Einschub**

- Bitte an den Nutzer weiterleiten -

II HU **Beépítési utasítás a Nexxt típusú
decentralizált, hővisszanyerővel
ellátott szellőztető berendezés
falsíkra történő szereléséhez.**

- Kérjük a Felhasználónak továbbítani -
Magyar nyelvű utasítás a 15. oldaltól!

Inhalt

Seite:

Zu dieser Anleitung, Sicherheitshinweise, Entsorgen	2
Technische Daten, Einbauposition, Montagebesonderheiten, Einsatzbereich	3
Versandeinheiten	4
Montage - Fertigmontage	5
Elektrischer Anschluss - Anschlussbilder	7
Bedienelement , DIP-Schaltereinstellung	9
Anstecken von Modulen an die Steuerung	10
Filterwechsel	11
Verschließen der Innenblende, USB-Anschluss	12
Hinweis zu LUNOS-Außenabdeckungen, Reinigung, Zusatz-/Austauschteile	13

Zu dieser Anleitung

- Diese Anleitung beschreibt die Aufputzmontage und Unterputzmontage der dezentralen Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung Typ Ne^{xx}t
- Lesen Sie vor Montage diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch! Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitshinweise und die Sicherheitssymbole mit Hinweisen im Text.
- Diese Anleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigentümer, Hausverwaltung usw.) weiterzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahr durch Elektrizität.

Sicherheitshinweise



Vorsicht! Jede Montagearbeit am Lüftungsgerät darf nur bei allpolig abgetrennter Netzspannung erfolgen! Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert nach Schutzklasse II, der Schutzleiteranschluss entfällt!



Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal und nach gültiger VDE 0100 vorgenommen werden!



Achtung! Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen (Filterwechsel/Reinigung) bedient werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu bedienen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom Gerät trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

Technische Daten

DE


Gerätespannung:	230 V AC 50 Hz
Steuerspannung:	1 -10 V DC SELV
Elektrische Leistungsaufnahme:	5,7-40/46,5 W
Schutzart:	IP 22
Volumenstrom:	15-90/110 m ³ /h

Einbauposition

Montieren Sie das Lüftungsgerät mit einem empfohlenen seitlichen Mindestabstand von 30 cm und einem empfohlenen Mindestabstand nach oben und nach unten von 15 cm.

Der seitliche Abstand dient zur Gewährleistung der Lüftungsfunktion, der Abstand nach oben und nach unten der Montagefreiheit.

Wir empfehlen, das Gerät in einer Höhe von 1,50 m einzubauen, damit eine nutzerfreundliche Bedienung gewährleistet ist.

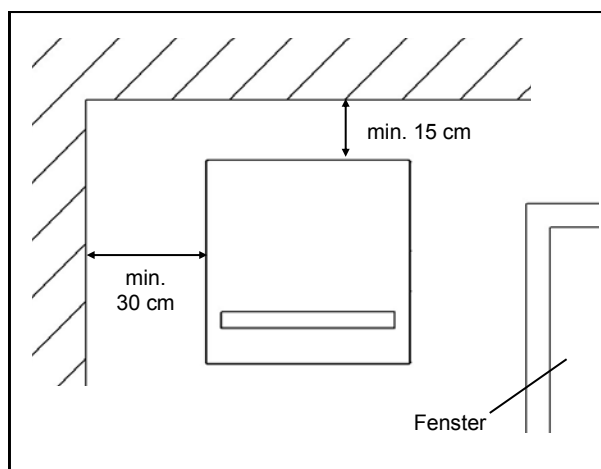

Montagebesonderheiten

- Das Lüftungsgerät muss im Innenraum lotrecht an einer Außenwand installiert werden.
- Es ist nur eine Einbaulage möglich und zwar mit oben befindlichen nach rechts und links zeigenden Luftöffnungen.
- Das Lüftungsgerät muss für Betrieb und Wartung immer frei zugänglich sein, die Luftöffnungen dürfen nicht zugebaut, verstellt oder abgedeckt werden
- Stellen Sie bei nachträglicher Montage sicher, dass im Bereich des Mauerdurchbruchs keine Versorgungsleitungen (z.B. Gas, Wasser, Strom) liegen
- Stellen Sie sicher, dass der Mauerdurchbruch den statischen Erfordernissen vor Ort entspricht, ziehen Sie ggf. einen Sturz ein.

Einsatzbereich

Temperatureinsatzbereich: - 15°C bis + 40°C



Einsetzbar bei einer relativen Luftfeuchte bis 65% im Innenraumbereich. Kondensatbildung während der Heizperiode kann möglich sein. Bei Überschreitung der Einsatzgrenzen Gerät ausschalten und Innenblende verschließen. Frischluftzufuhr durch Fensterlüftung sicherstellen.

Entsteht Kondensat, wird dieses automatisch nach außen abgeführt. Achten Sie bitte im Winter darauf, dass es zu keiner Eisbildung auf dem Gehweg kommt.


Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand!

Einschub mit Gegenstromwärmetauscher


Einschub mit Kreuzstromwärmetauscher

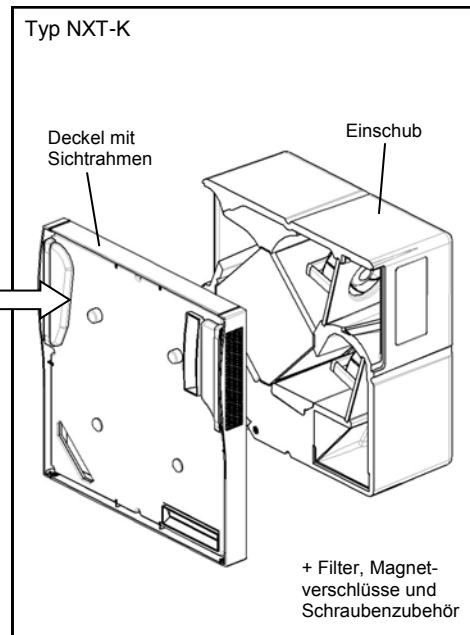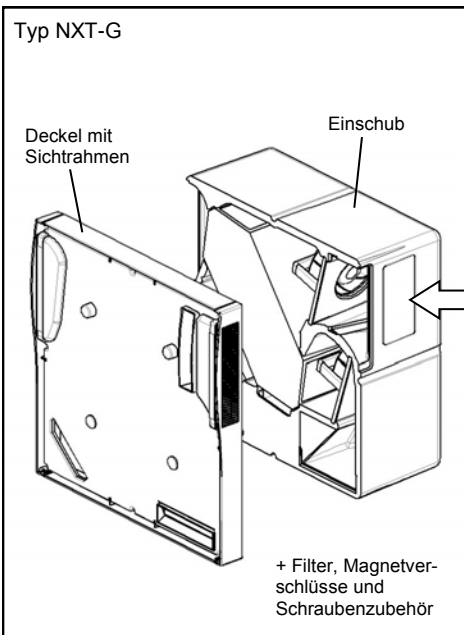


Innenblende

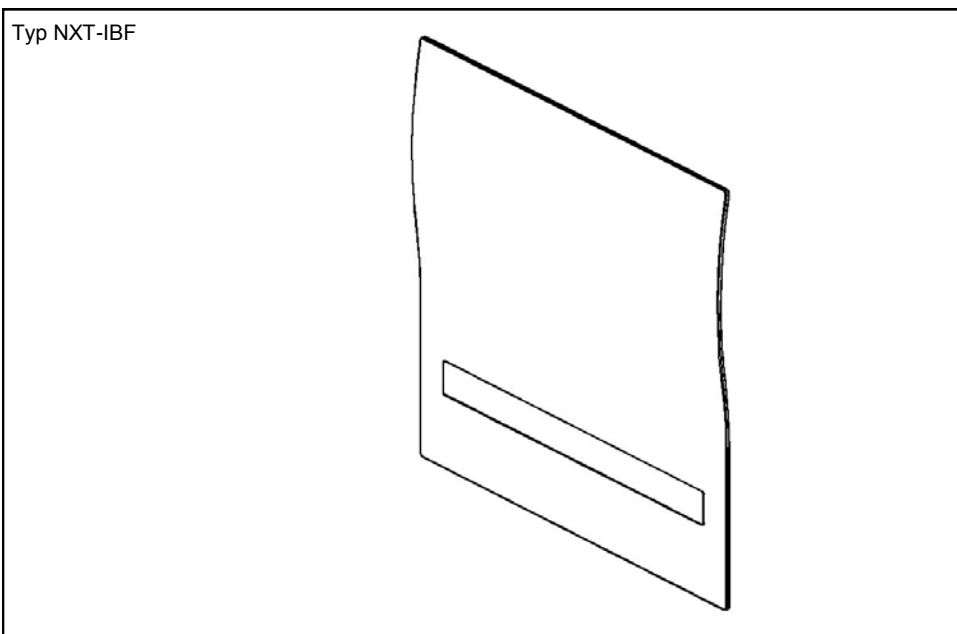

Setzen Sie den Einschub in das Wandeinbaugehäuse ein.
Hinweis: Der Einschub muss sich genau in den elektrischen Klappenverschluss und auf die Netzanschlussplatine fügen.
Durch das Einsetzen wird der elektrische Anschluss des Einschubes realisiert.

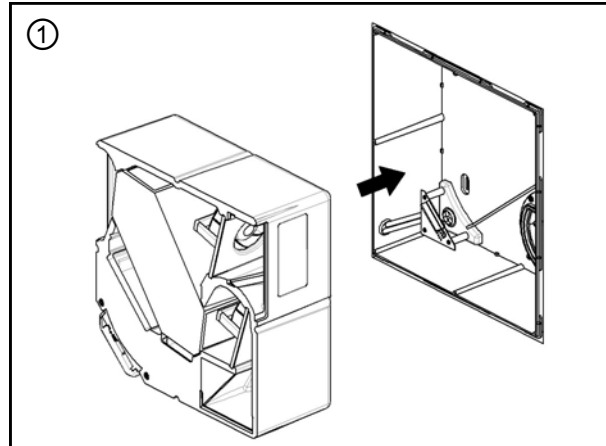


Setzen Sie den Gehäusedeckel auf das Wandeinbaugehäuse mit dem darin befindlichen Einschub auf! Schrauben Sie den Gehäusedeckel mit den beiliegenden Schrauben am Wandeinbaugehäuse fest.

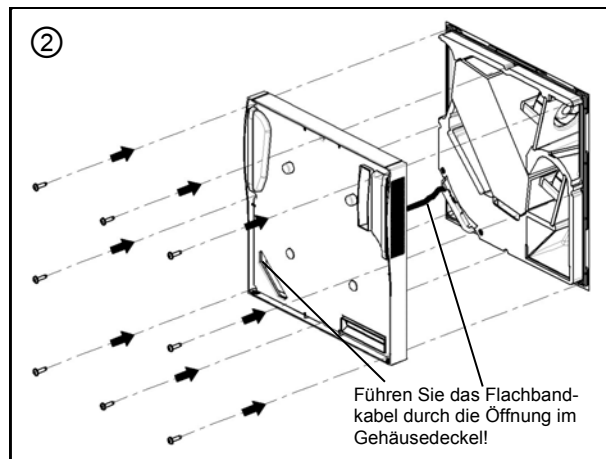


Setzen Sie die Filter ein.

Achten Sie auf die korrekte Anströmrichtung der Filter, sie ist durch einen Pfeil markiert.

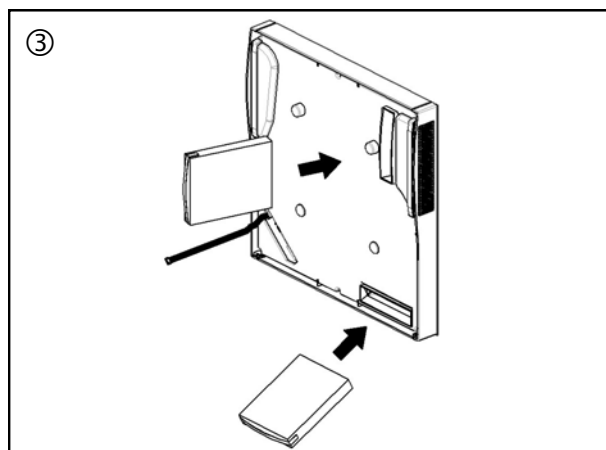


Schließen Sie das Bedienelement der Innenblende an die Steuereinheit des Einschubs an.

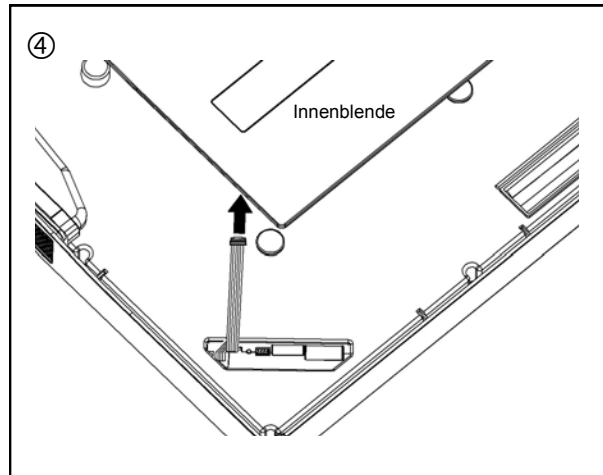



Setzen Sie die Innenblende auf, sie wird durch in den vier Befestigungspunkten befindlichen Magneten gehalten.

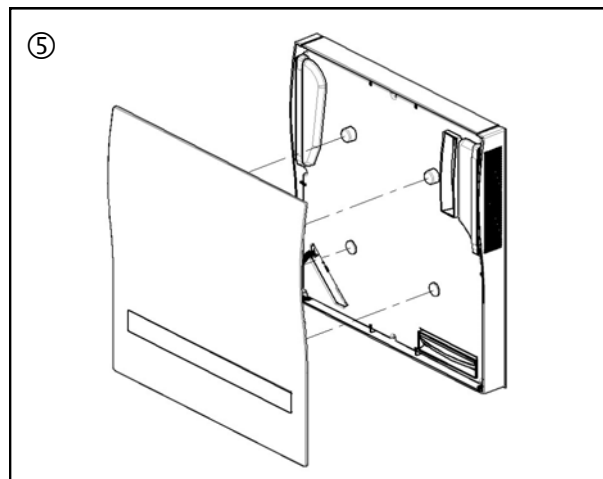Fertig!



Sicherheitshinweise


-  **Vorsicht!** Jede Montagearbeit am Lüftungsgerät darf nur bei allpolig abgetrennter Netzspannung erfolgen! Machen Sie vor Anschluss des Lüftungsgerätes an die Netzspannung alle Anschlussleitungen spannungsfrei! (Abtrennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z.B. allpolig trennende elektr. Sicherung). Jeder zu diesem Lüftungssystem gehörende Stromkreis muss mit einem Fehlerstromschutz (z.B. FI-Schalter) ausgestattet sein!
-  **Elektrischer Anschluss nur durch Fachmann!**
Zusätzliche Installationen und elektrische Bauelemente in diesem Lüftungssystem sind nicht zulässig!

Verwenden Sie als Netzkabel maximal NYM-J 5 x 1,5 mm²! Der Anschluss des PE-Leiters ist unbedingt notwendig!


Zur Anbindung der TAC und/oder der Gestensteuerung benutzen Sie Kabel des Typs J-Y(St)Y (2x2x0,8), max. 1,5 mm²! Die Anschlusslitzen für den elektrischen Klappenverschluss sind werksseitig beigelegt!

Netzanschlussleiterplatte und Netzanschlussklemmen sind zur Unterstützung beschriftet!
Keinesfalls eines der schon an die Netzanschlussplatine werksseitig angeschlossenen Kabel lösen!


Anschlussbilder

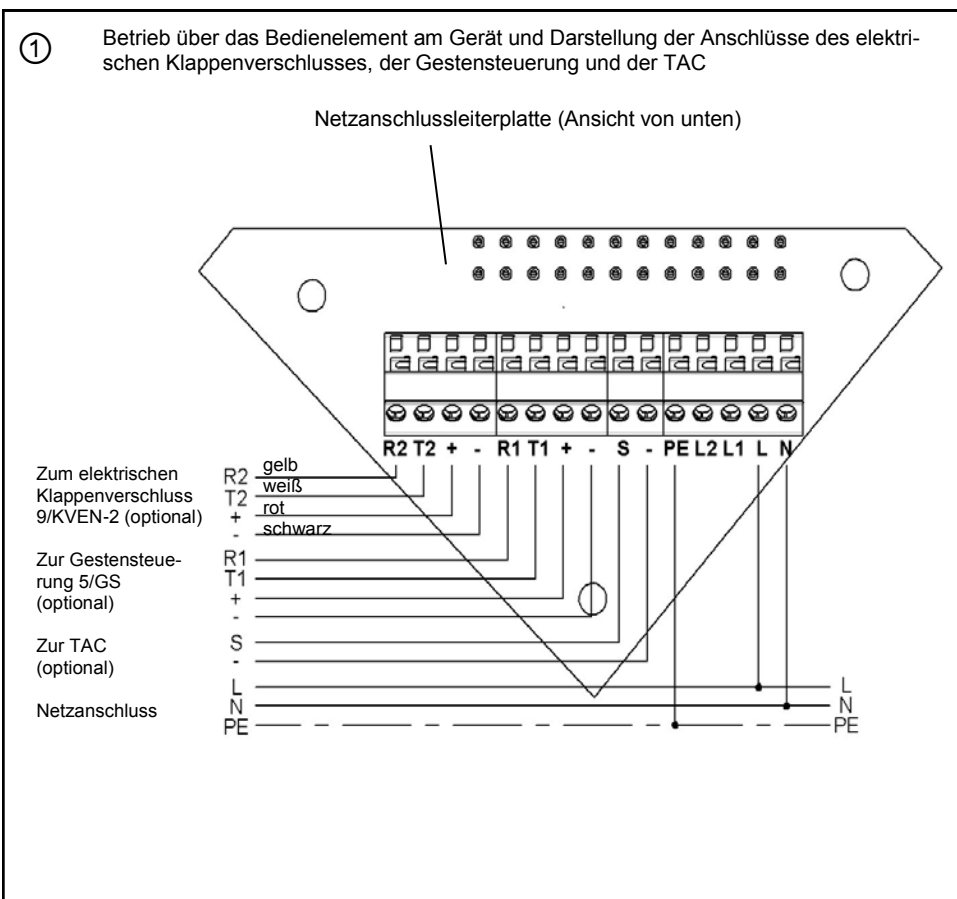


- ② Manuelles Schalten der Volumenstromstufen über einen externen zweipoligen Taster:
 L1 = Volumenstromstufe größer; L2 = Volumenstromstufe kleiner
 Hinweis: DIP-Schalter 2 muss hierfür in Position OFF sein.

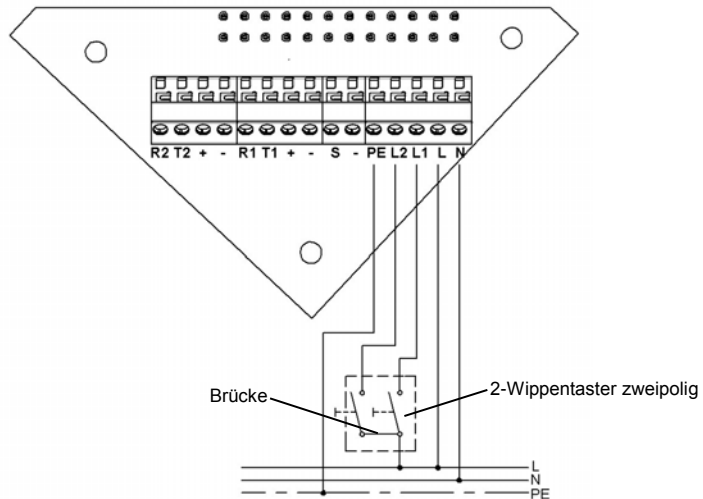

- ③ Manuelles Schalten der Volumenstromstufen über einen externen einpoligen Taster an L1 und gleichzeitigem Betrieb von einem oder mehreren Abluftventilatoren über Kopplung an L2 zum Ausgleich des durch die Abluftventilatoren entstehenden zusätzlichen Unterdrucks.
 L1: 1x Tasten: Volumenstromstufe grösser; 2x Tasten: Volumenstromstufe kleiner
 Hinweis: DIP-Schalter 2 muss hierfür in Position ON sein.

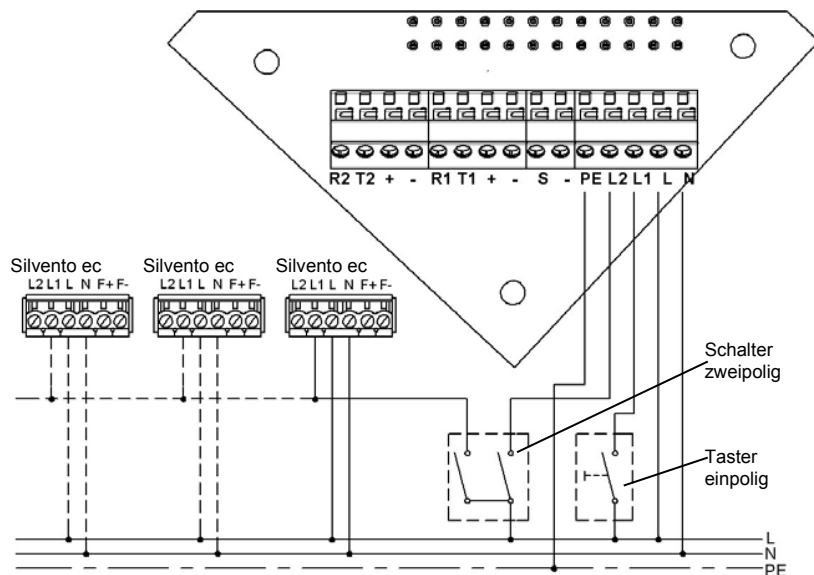

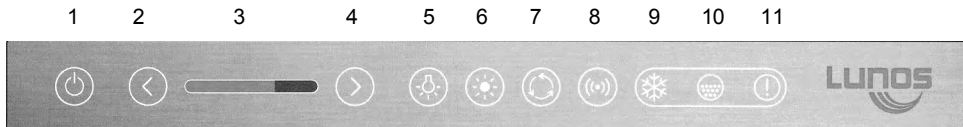

1	EIN/AUS	Taste und Anzeige
2	Volumenstrom kleiner	Taste
3	Volumenstromstufe	Anzeige
4	Volumenstrom größer	Taste
5	Möglichkeit der Abschaltung der Tastenhinterleuchtung	Taste und Anzeige
6	Sommerschaltung	Taste und Anzeige
7	Automatikbetrieb	Taste und Anzeige
8	WLAN	Taste und Anzeige
9	Warnanzeige Frostschutzbetrieb	Anzeige
10	Filterwechselanzeige	Anzeige
11	Fehleranzeige	Anzeige

DIP-Schaltereinstellung

Werkseinstellung:
 Weißer DIP-Schalter

Ne^{xt} NXT-G
 1 2 3 4
 ON

Ne^{xt} NXT-K
 1 2 3 4
 ON

Achtung! Verändern Sie nicht die Einstellung des DIP-Schalters 1!


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne ^{xt} NXT-G
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne ^{xt} NXT-K
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standardtasterfunktion entsprechend Anschlussbild 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonderfunktion entsprechend Anschlussbild 3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1	2	3	4



Vorsicht! Jede Montagearbeit am Lüftungsgerät darf nur bei allpolig abgetrennter Netzspannung erfolgen!

Machen Sie vor dem Anstecken eines Moduls alle Anschlussleitungen spannungsfrei!
(Abtrennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z.B. allpolig trennende elektr. Sicherung).

Durch Anstecken von Modulen kann die Steuerung des Ne^{xt} erweitert werden. Für das Funkmodul ist die größere Tasche rechts vorgesehen. Nehmen Sie die Innenblende ab und lösen Sie die Steckverbindung zum Bedienelement. Stecken Sie das Modul wie abgebildet in die dafür vorgesehene Tasche. Achten Sie darauf, dass das Modul korrekt und komplett aufgesteckt ist. Stecken Sie das Bedienelement wieder an und setzen Sie die Innenblende wieder auf.

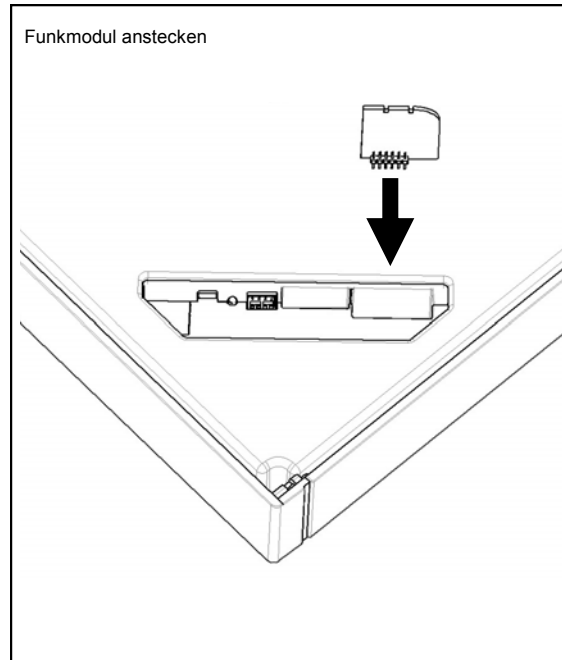

Filterwechsel


DE



Vorsicht! Jede Montagearbeit am Lüftungsgerät darf nur bei allpolig abgetrennter Netzspannung erfolgen!

Machen Sie vor dem Austauschen der Filter alle Anschlussleitungen spannungsfrei! (Abtrennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z.B. allpolig trennende elektr. Sicherung).

Ein verschmutzter Filter wird durch die Filterwechselanzeige signalisiert. Nehmen Sie zum Filterwechsel die Innenblende ab und lösen Sie die Steckverbindung zum Bedienelement. Entnehmen Sie die beiden Filter aus ihren Aufnahmen. Setzen Sie zwei neue Filter ein. Achten Sie dabei auf die auf den Filtern markierte Strömungsrichtung. Setzen Sie die Filterwechselanzeige über die entsprechende Taste zurück - das Leuchten der LED unterhalb der Taste erlischt. Stecken Sie das Bedienelement wieder an und setzen Sie die Innenblende wieder auf.

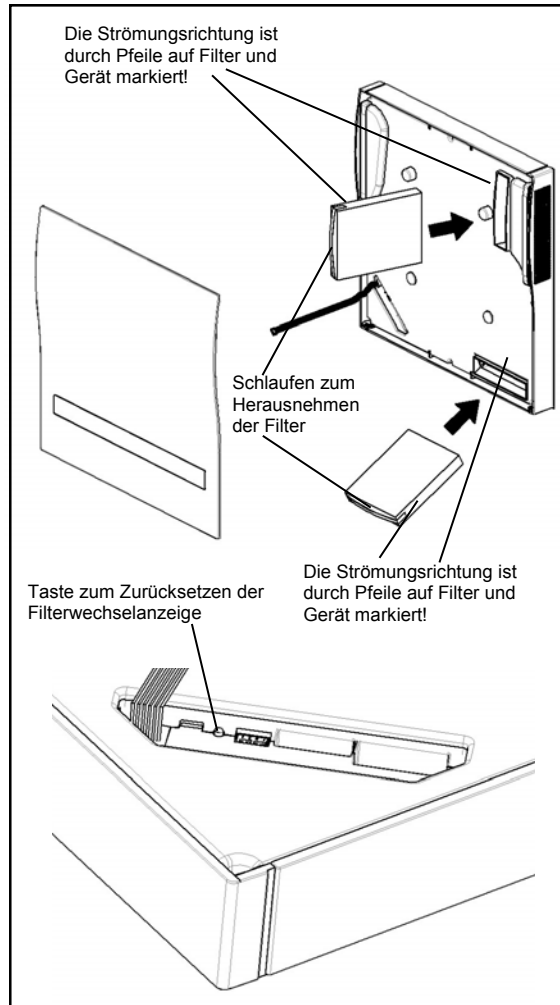


Bitte notieren Sie hier die von Ihnen durchgeführten Filterwechsel:

Filterwechsel-Datum	Voraussichtlicher Filterwechsel	Eingesetzter Filtertyp

Verschließen der Innenblende


DE

Bei nicht vorhandenem elektrischen Klappenverschluss kann mit den magnetischen Verschlusselementen im Bedarfsfall die Innenblende verschlossen werden:
Lüftungsgerät ausschalten und Verschlusselemente mit der roten Seite nach außen von außen vor die Lüftungsgitter legen.

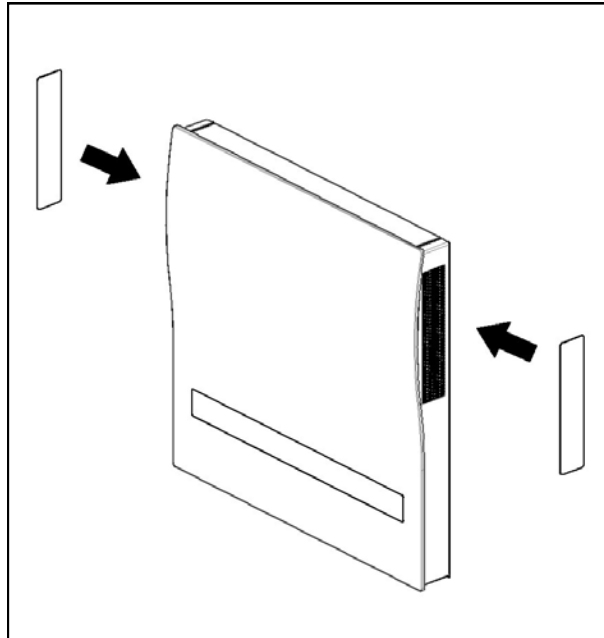

USB-Anschluss

Der USB-Anschluss kann zur Kommunikation mit einem PC verwendet werden und es besteht die Möglichkeit von Programm-Updates für Ihren Ne^{xt}. Verbinden Sie Ne^{xt} und PC mit einem USB-Kabel. Zur Aktualisierung der Firmware laden Sie die Update-Datei herunter (www.lunos.de). Die Anleitung für die Durchführung des Updates liegt jeder Update-Datei bei.

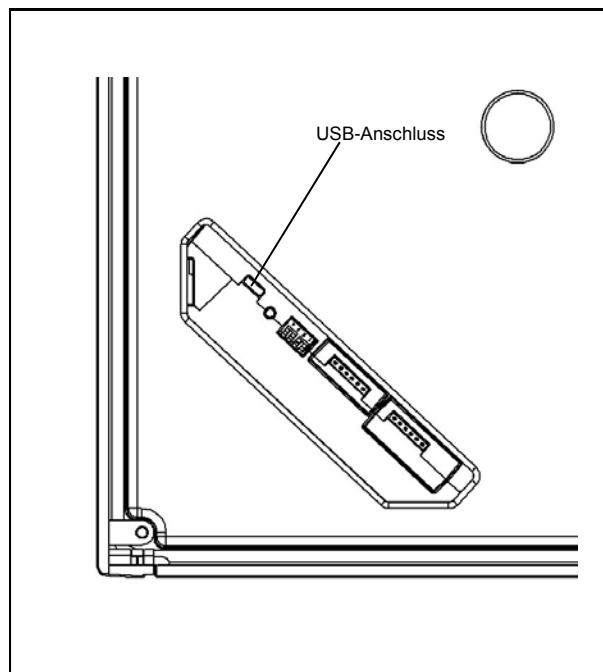

Hinweis zu LUNOS-Außenabdeckungen

DE

Die von LUNOS angebotenen Außenabdeckungen aus Vollkunststoff bieten eine hohe Schlagregenfestigkeit und können in der Beanspruchungsgruppe III nach DIN 4108-3 (2014-11) eingesetzt werden. Metallische oder metallisch beschichtete Abdeckungen können in der Beanspruchungsgruppe I nach DIN 4108-3 (2014-11) eingesetzt werden.

Bei Gebäuden in windexponierten Lagen oder der Gefahr von Starkwinden und Regen auf die Außenabdeckungen sind ggf. weitere Wetterschutzmaßnahmen zu treffen.

Reinigung



Wischen Sie bei Bedarf Innenfassade und Gehäuseteile mit einem trockenen weichen Tuch ab.

Filterwechsel und Reinigung dürfen nicht von Kindern und Personen durchgeführt werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, diese sicher durchzuführen.

Zusatz-/Austauschteile

Filter M5 (2 Stück)	9/FNXT-5	Bestell-Nr.: 040 109
Filter F7 (2 Stück)	9/FNXT-7	Bestell-Nr.: 040 110
Filter F9 (2 Stück)	9/FNXT-9	Bestell-Nr.: 040 111
Funkmodul	5/FM	Bestell-Nr.: 040 083



LUNOS Deutschland
LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumlufsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin · Germany

Tel. +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89
info@lunos.de
www.lunos.de



I DE **Einbauanleitung
Dezentrales Lüftungssystem mit
Wärmerückgewinnung Typ Ne^{xx}t
Einschub**

- Bitte an den Nutzer weiterleiten -

II HU **Beépítési utasítás a Ne^{xx}t típusú
decentralizált, hővisszanyerővel
ellátott szellőztető berendezéshez.**

- Kérjük a Felhasználónak továbbítani -

Tartalom:

Oldal:

A kézikönyv tartalma: figyelmeztetések, biztonsági és hulladékkal kapcsolatos utasítások	16
Műszaki adatok, beépítési pozíció, összeszerelési sajátosságok, alkalmazási területek	17
Szállítási egységek	18
Beépítés - Végső szerelési feladatok	19
Elektromos csatlakoztatás - villamos ábrák	21
Vezérlő egységek, Mikro- (DIP) kapcsoló beállítások	23
Kiegészítő modulok bekötése, felprogramozása	24
Szűrők cseréje	25
Belső kijelző kikapcsolása, USB csatlakozás	26
Megjegyzések: külső burkolatok, tisztítás, kiegészítő és pótalkatrészek.	27

Biztonsági rendelkezések:

- Ez a kézikönyv leírja a Ne^{xt} decentralizált, hővisszanyerővel ellátott szellőztető berendezések falfelületi vagy süllyesztett beszerelésének lehetőségeit.
- Kérjük, maradéktalanul olvassa el, és tartsa be a kézikönyvben szereplő utasításokat, szerelés előtt. Továbbá vegye figyelembe az általános biztonsági előírásokat és biztonsági szimbólumokat a szövegben.
- A beépítési utasítás a telepítés befejeztével (a bérlő, tulajdonos, vagy kezelőnek, épületfelügyeletnek), vagyis a Felhasználónak átadandó.



Sérülésekkel kapcsolatos figyelmeztetés.



Figyelmeztetés elektromos áramütés veszélyére.

Biztonsági figyelmeztetések:



Vigyázat! A szellőztetőkészüléken végzett minden szerelési munka előtt minden póluson (villamos csatlakozáson) le kell választani, a hálózati feszültséget! A szellőztető készülék II-es szintű, védővezető csatlakozással van ellátva!



Vigyázat! Az elektromos csatlakoztatást csak arra feljogosított személy végezheti!



Vigyázat! A berendezésen végzett munkákat (szűrőcsere / tisztítás), csak olyan személy végezheti, akinek fizikai, érzékszervi vagy mentális képessége, illetve tapasztalata és gyakorlata lehetővé teszi annak biztonságos használatát. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett kezelheti a berendezést, a készülékkel játszani tilos.

Megsemmisítési rendelkezések:



Kérjük a csomagolóanyagot, az előírásoknak megfelelően semmisítse meg. A készüléket a jelenlegi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően lehet megsemmisíteni. További információért kérjük, forduljon a helyi Önkormányzati Hivatalhoz.

Technikai adatok:**HU**


Berendezés feszültsége:	230 V AC 50 Hz 1
Vezérlés feszültsége:	-10 V DC SELV
Elektromos teljesítmény felhasználás:	5,7-40/46,5 W
Elektromos védelmi osztály típusa:	IP 22
Szállított légmennyiség:	15-90/115 m ³ /h

Beépítési pozíció:

A szellőztetőegység minimálisan előírt oldaltávolsága a függőleges falsíktól minimum 30 cm.

A minimálisan előírt távolság a felső vízszintes síktól (mennyezet) pedig minimum 15 cm. Az oldalirányú távolság betartásával biztosítható a zavartalan szellőztetés, a függőleges irányban pedig a minimális távolságot meghaladó elhelyezhetőség magas telepítési szabadságot eredményez.

Javasoljuk hogy a készüléket minimálisan 1.50 m-re telepítse így annak felhasználóbarát működése leginkább biztosítható.

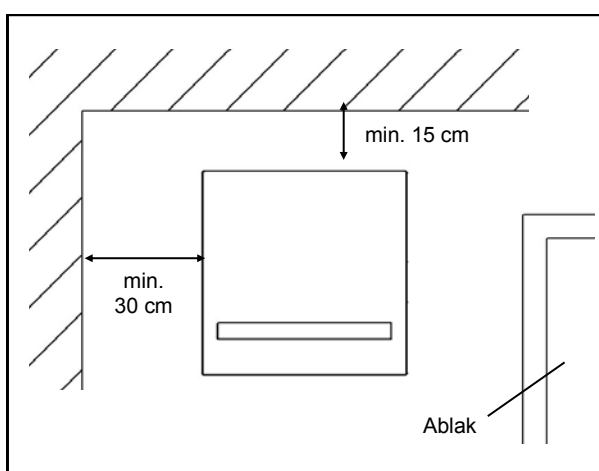**Telepítési funkciók:**

- A szellőztető egységet az épületen belülről függőlegesen, egy külső falba kell szerelni.
- Csak egy beépítési pozíció lehetséges annak ellenére hogy a készüléken jobb és bal oldali légkivezetés is van.
- A szellőztető készüléket mindig könnyen hozzáférhető helyre (működés /felügyelet) kell szerelni, és a légcsatornákat eltakarni vagy elzárni tilos.
- Beépítés előtt győződjön meg róla, hogy a készülékház és a faláttörés nem keresztes-e ellátóvezeték (pl.: gáz, víz, csatorna, villany)
- Továbbá, beépítés előtt győződjön meg róla, hogy a faláttörés statikailag nem okoz-e az épületszerkezetben problémát (kérje Statikus / Tervező segítségét)


Alkalmazás:

Üzemi hőmérséklettartomány: - 15 ° C és + 40 ° C között. Használható 65%-os relatív belső páratartalomig. Kis mennyiségű kondenzátum képződése a fűtési időszakban is lehetséges. A páratartalomhatár meghaladása esetén a berendezést ki kell kapcsolni, a belső fedelet lezárni és a légcserét lehetőség szerint ablakon keresztül kell, a páratartalom csökkenéséig biztosítani. A fejlődő kondenzátum, a szellőztető egység működésekor, automatikusan a szabadba távozik. Kérjük, győződjön meg róla, hogy télen, a külső fedél alatti járdán/felületen nincs jégképződés.


Ellenőrizze a szállítási egységek meglétét és épségét beszerelés előtt!

Falbaépítettség ellenirányú hőcserélővel


Falbaépítettség keresztirányú hőcserélővel

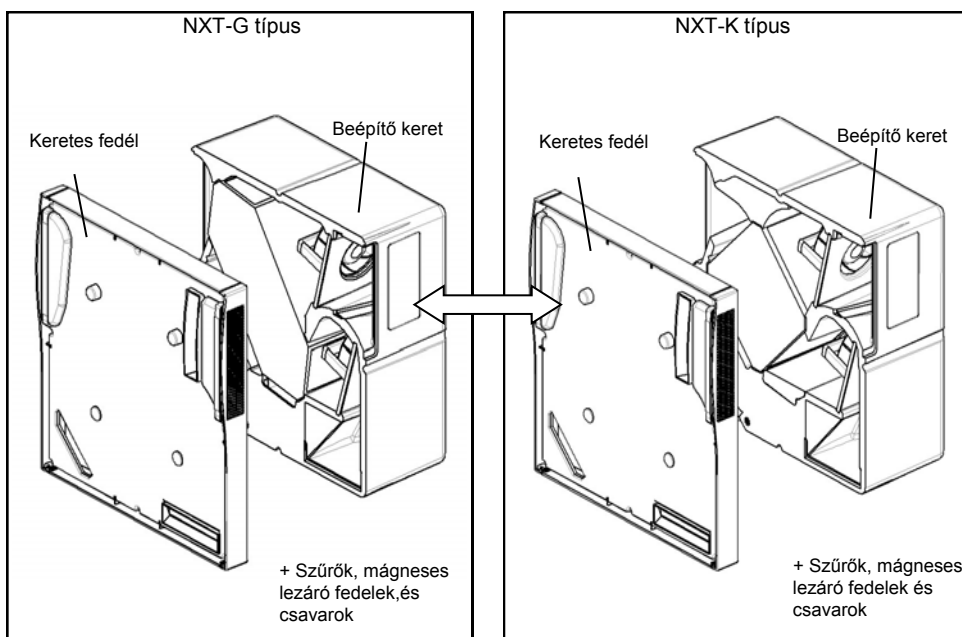


Belső fedél:

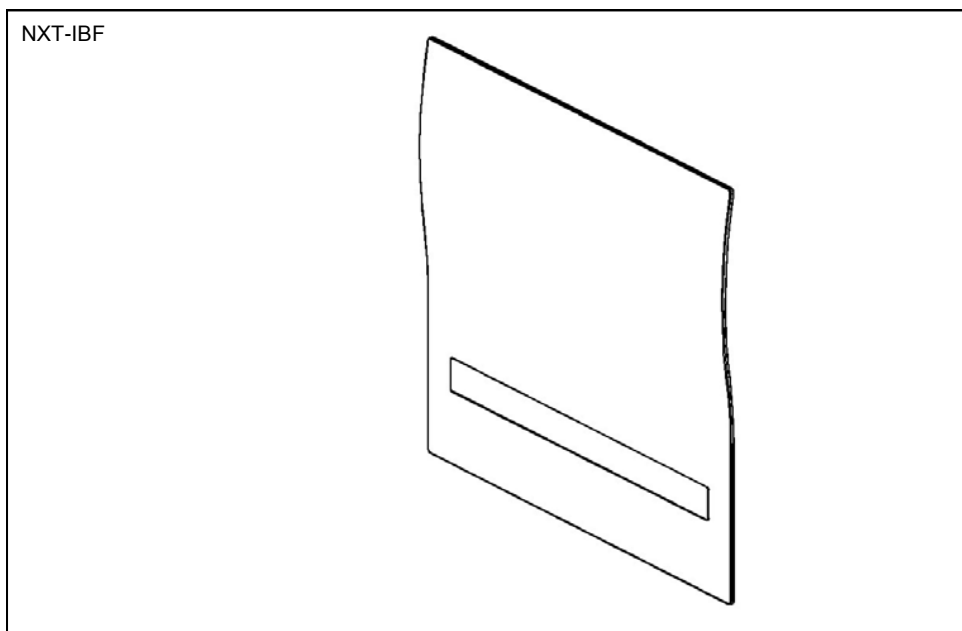


Helyezze be a készülék házat a falba süllyesztett szerelőkeretbe.
 Megjegyzés: A készülék háznak pontosan illeszkednie kell az elektromos fedél csatlakozásával, és csatlakoztassa a hálózati kábeleket a készülék hához. Ezáltal a villamos csatlakozás megvalósul.

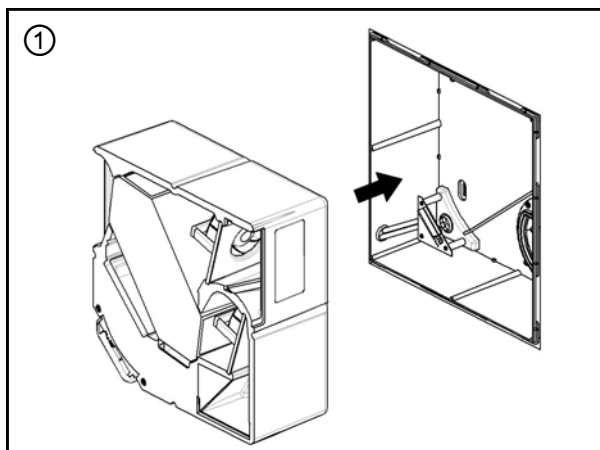


Tegye fel a fedelet a készülék házra!
 Majd csavarja vissza a fedelet a csavarokkal a készülék házára!

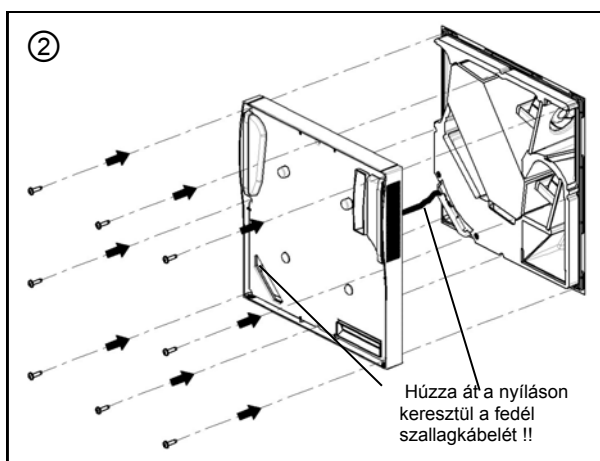


Helyezze be a szűrőket!
 Megjegyzés: Figyeljen a szűrő helyes áramlási irányára a helyes irányt nyíl jelzi!

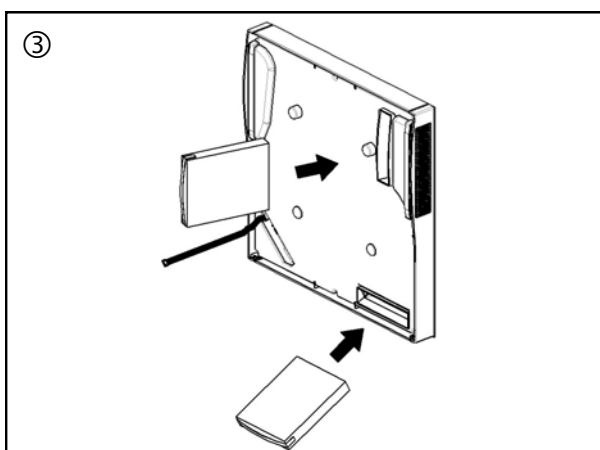

Csatlakoztassa a belső fedél
kijelzőjének szallagkábelét a
vezérlőegységhez!

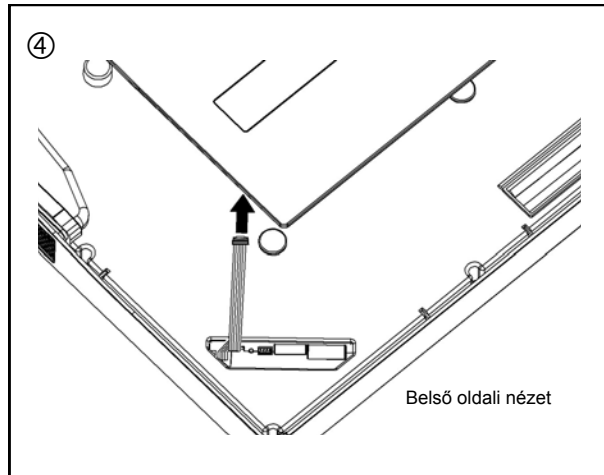

A belső fedél pontos helyét a 4
db. mágneses felület
összetapadása jelzi.
A beépítés kész!

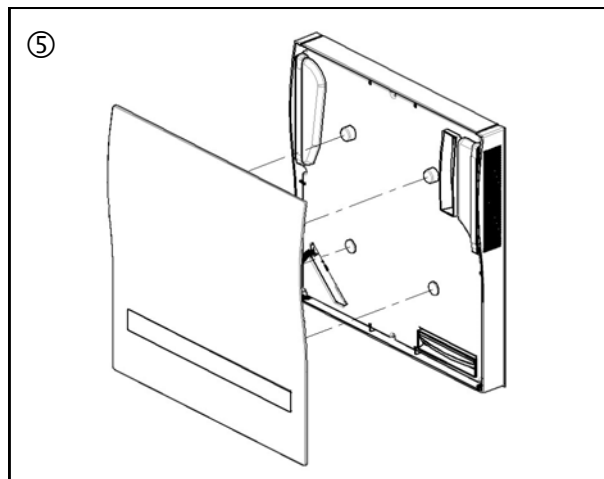

Biztonsági figyelmeztetések



Vigyázat! A szellőztetőkészüléken végzett minden szerelési munka előtt minden póluson (villamos csatlakozáson) le kell választani, a hálózati feszültséget!

A hálózati leválasztás, legalább 3 mm-es érintkezőfelületű nyitóérintkezőn keresztül történjen, pl. mind három pólust szakaszoló elektromos biztosíték.



Minden szellőztetőrendszer villamos áramellátását hibaáram védelemmel kell ellátni. (pl. FI-relé)!

Az elektromos csatlakoztatást csak arra feljogosított személy végezheti!

Maximálisan NYM J 5 x 1,5 mm² hálózati tápkábel használható!

A védőföldhöz történő csatlakozás elengedhetetlen!


A TAC és / vagy további (vendég) vezérléshez használható kábel típus J-Y (St) Y (2x2x0.8), max. 1,5 mm² lehet!

Az elektromos csatlakozó vezetékek méreteit, a gyár határozza meg azoktól eltérni nem lehet!


Tápegység áramköri kártyája és táp terminálok gyárilag fel vannak címkézve!

Semmilyen módon ne próbálja meg a gyárilag lezárt csatlakozókat kinyitni, leforrasztani!


Villamos ábrák

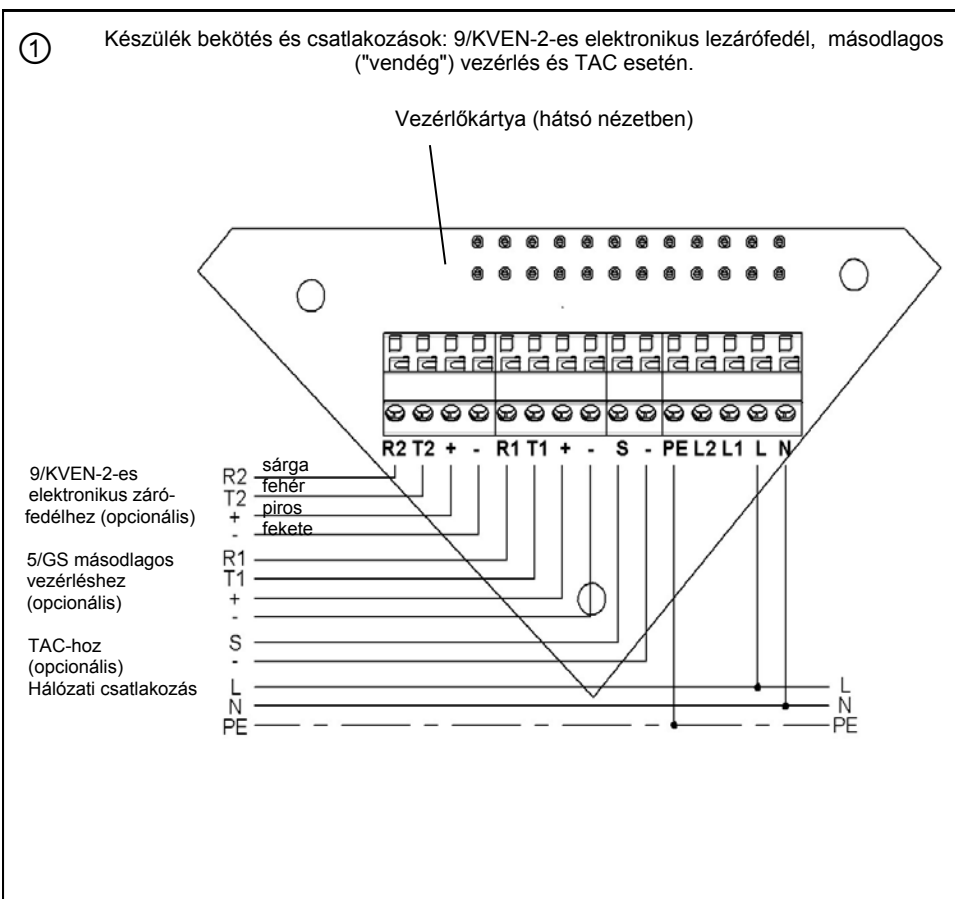

- ② Manuális légmennyiség kapcsolás egy külső kétpólusú relé/kapcsoló segítségével:
L1 = légszállítás mértéke nagyobb; L2 = légszállítás mértéke kevesebb
Megjegyzés: a 2. DIP kapcsoló legyen OFF állásban!

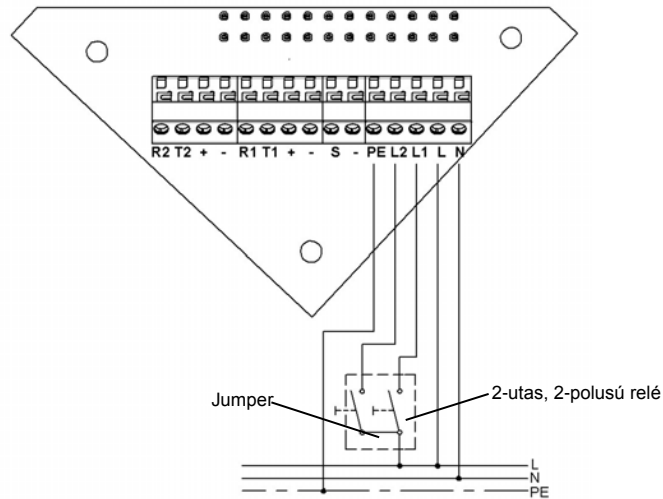

- ③ Manuális kapcsolás a légszállítási tartományok szabályzására, egy külső egypólusú (L1) kapcsolóval. Egyidejű működtetés egy vagy több Silvento EC elszívóventillátorral egy kétpólusú kapcsolón (L2) keresztül, hogy az elszívóventillátorok által kiszívott levegőt kompenzálva a szellőztetés kiegyenlített legyen.
Megjegyzés: a 2. DIP kapcsoló legyen ON állásban!

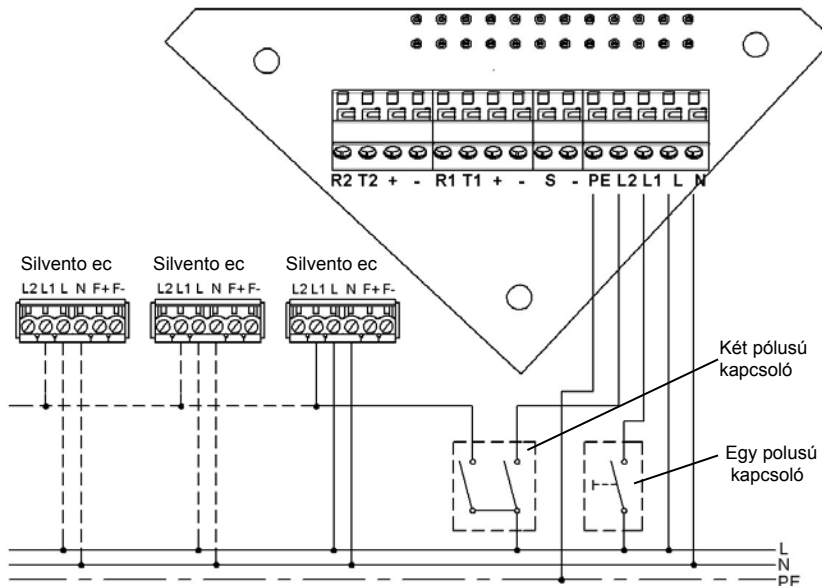



1	Ki/Be kapcsolás	Gomb és kijelző
2	Légmennyiség csökkentése	Gomb
3	Légmennyiség kijelzés	Kijelző
4	Légmennyiség növelése	Gomb
5	Háttér világítás	Gomb és kijelző
6	Nyári üzemmód jelzése	Gomb és kijelző
7	Automatikus működés	Gomb és kijelző
8	WLAN	Gomb és kijelző
9	Fagyvédelmi figyelmeztetés kijelző	Kijelző
10	Szűrőcsere jelzés	Kijelző
11	Hiba jelzés	Kijelző

DIP-kapcsoló beállítások

Gyári beállítások:
Fehér DIP kapcsoló

Ne^{xt} NXT-G

Ne^{xt} NXT-K

Normál beállítás a 2. kapcsolási ábrához.
Speciális beállítás a 3. kapcsolási ábrához

1 2 3 4

1 2 3 4

Figyelem Ne változtassa meg az 1.-es DIP kapcsoló állását!


Távodó modul beszerelése:

HU



Vigyázat! A szellőztető egységen végzett minden szerelési munka előtt, kösse ki a villamos csatlakozókat minden póluson! A hálózati leválasztás, legalább 3 mm-es érintkezőfelületű nyitóérintkezőn keresztül történjen, pl. mind három pólust szakaszoló elektromos biztosíték.

A Ne^{xt} egységek további vezérlőmodulokkal is bővíthetők. A rádiós modulnak, egy nagyobb nyílás van kialakítva a jobb oldalon. Távolítsa el a a belső panel fedelét, és lazítsa meg a vezérlőelem csatlakozóját. Helyezze be a modult a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy a modul megfelelően van behelyezve, és csatlakozott. Csatlakoztassa újra az egység áramellátását és tegye vissza a belső keretet.

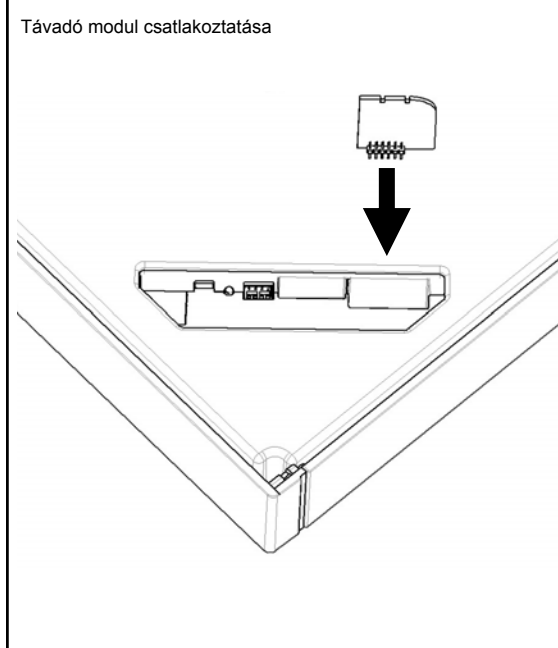

Szűrő csere:

HU




Vigyázat! A szellőztető egységen végzett minden szerelési munka előtt, kösse ki a villamos csatlakozókat minden póluson!

A hálózati leválasztás, legalább 3 mm-es érintkezőfelületű nyitóérintkezőn keresztül történjen, pl. mind három pólust szakaszoló elektromos biztosíték.

A készülék jelzi ha elkoszolódott a szűrő és szűrőcsere szükséges. A szűrő cseréjéhez vegye le a belső panelt, és húzza ki vezérlő szallagkábelét.

Vegye ki a két koszos szűrőt a hornyokból és helyezzen be két újat. Ügyeljen arra, hogy a szűrőket a megjelölt áramlási irányoknak megfelelően helyezze vissza.

Nyomja meg és ezáltal állítsa vissza a szűrőcsere jelzőt, a gomb megnyomásával a szűrőcsere jelzés kialszik. Csatlakoztassa a vezérlő szallagkábelét újra és tegye vissza a belső keretet.

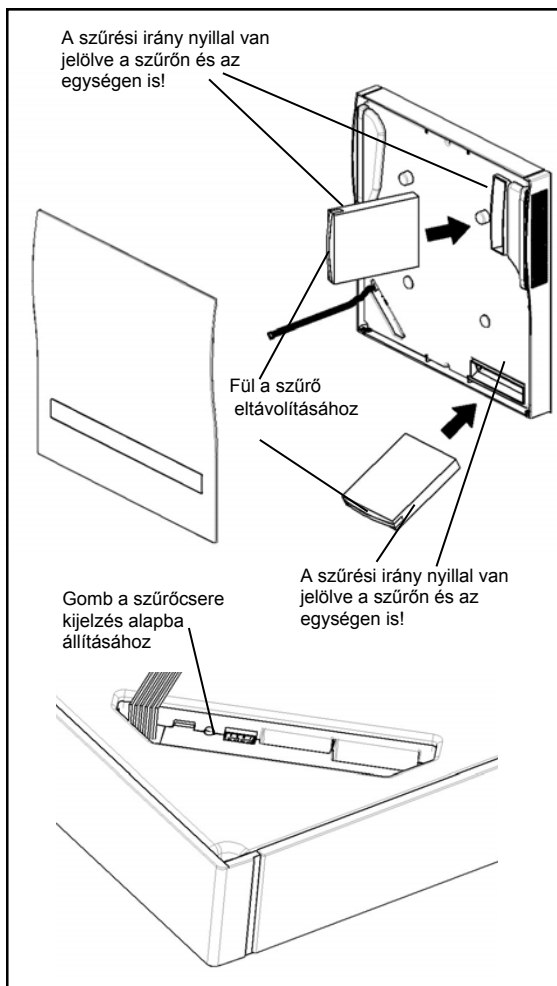


Kérjük jegyezze fel a szűrőcserek időpontjait:

Szűrő csere időpontja	Következő csere várható időpontja	Beépített szűrő típusa

A belső légcsatornák lezárása:


HU

Amennyiben a berendezés nincs elektronikus zárófedéllel felszerelve a készüléket belső légcsatornáknál tudja lezárni: kapcsolja ki a szellőztető készüléket és tegye fel kívülről a mágneses záróelemeket a piros oldalukkal kifelé a szellőzőrácsra.

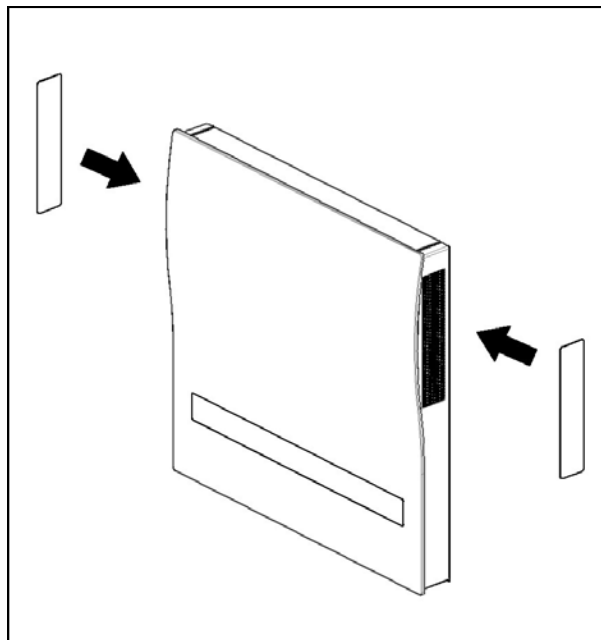

USB csatlakozás:

Az USB port-os kommunikáción keresztül, egy PC segítségével lehetősége van a Ne^{xt} vezérlőprogramjának frissítésére. Csatlakoztassa a Ne^{xt}-et és a számítógépet egy USB kábelen keresztül. Az aktuális firmware frissítéseket megtalálja a gyártó honlapján: a letöltésekben (www.lunos.de). Az utasításoknak megfelelően eljárva a frissítés elvégezhető. **Javaslat:** a frissítés elvégzését bizza szakemberrel!

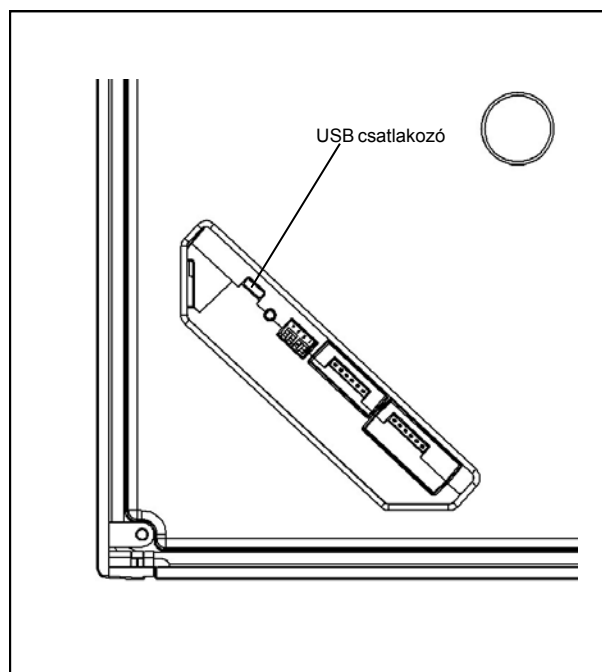

Megjegyzések a LUNOS külső burkolatokkal kapcsolatban:

HU

A LUNOS által forgalombahozott, szilárd, műanyag külső fedelek / burkolatok kiváló ellenállásúak csapóesővel és az időjárási tényezőkkel szemben és megfelelnek a DIN 4108-3 (2014-11)-es szabványban előírtaknak.

fA Fém vagy fémmel bevont fedelek / burkolatok ugyancsak megfelelnek a DIN 4108-3 (2014-11)-es szabványban leírtaknak.

Az olyan épületeknél ahol a külső fedelek a szélnek kitett helyeken, vagy magas kockázatú (erős szél és csapóeső) felületeken vannak telepítve, további időjárás elleni védelemmel is elláthatóak.

Tisztítás



A berendezés belső burkolata és kerete szükség esetén, puha száraz rongyal tisztítható.

Vigyázat! A berendezésen végzett munkákat (szűrőcsere / tisztítás), csak olyan személy végezheti, akinek fizikai, érzékszervi vagy mentális képessége, illetve tapasztalata és gyakorlata lehetővé teszi annak biztonságos elvégzését. Gyermeknek csak felnőtt felügyelete mellett kezelhetik a berendezést, a készülékkel játszani tilos.

Rendelhető / Cserealkatrészek

M5-ös szűrő (2 db.)

9/FNXT-5

Rendelési szám: 040 109

F7-es szűrő (2 db.)

9/FNXT-7

Rendelési szám: 040 110

F9-es szűrő (2 db.)

9/FNXT-9

Rendelési szám: 040 111

Átjelző modul

5/FM

Rendelési szám: 040 083



LUNOS Germany

LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumlufsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin · Germany

Phone +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89
info@lunos.de
www.lunos.de